

Приложение к каталогу S90

Обработка отверстий для удаления конденсата, вентиляции фальца и выравнивания давления в створках ALM290201, ALM290211


Обозначения на схеме

ooo Дренажные отверстия C1 Ø5 мм для удаления конденсата из створки.


|| Вентиляционные отверстия C2 Ø5 мм.

FA - наружный размер створки.


Количество отверстий для удаления конденсата и вентиляции - в зависимости от ширины створки:
- для размера FA < 1000 мм - 2 отверстия;
- для размера FA > 1000 мм - с шагом не более 700 мм.

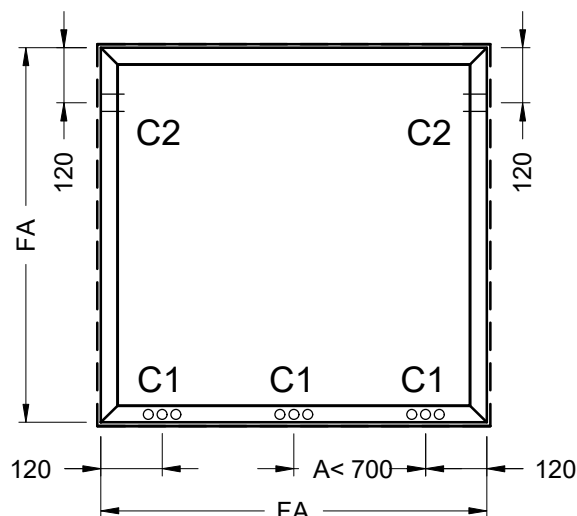

Отверстия в профилях створок ALM290201, ALM290211

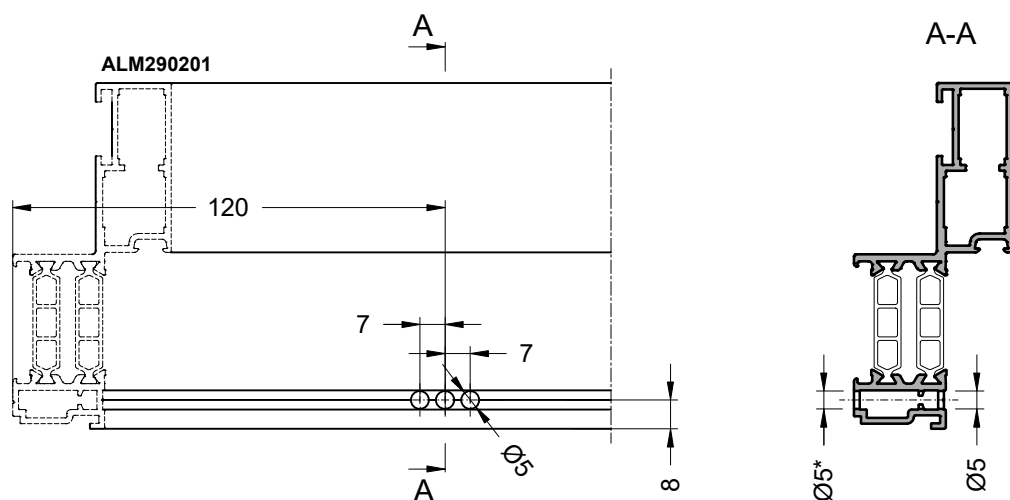

Отверстия в профиле штапика ALM290801

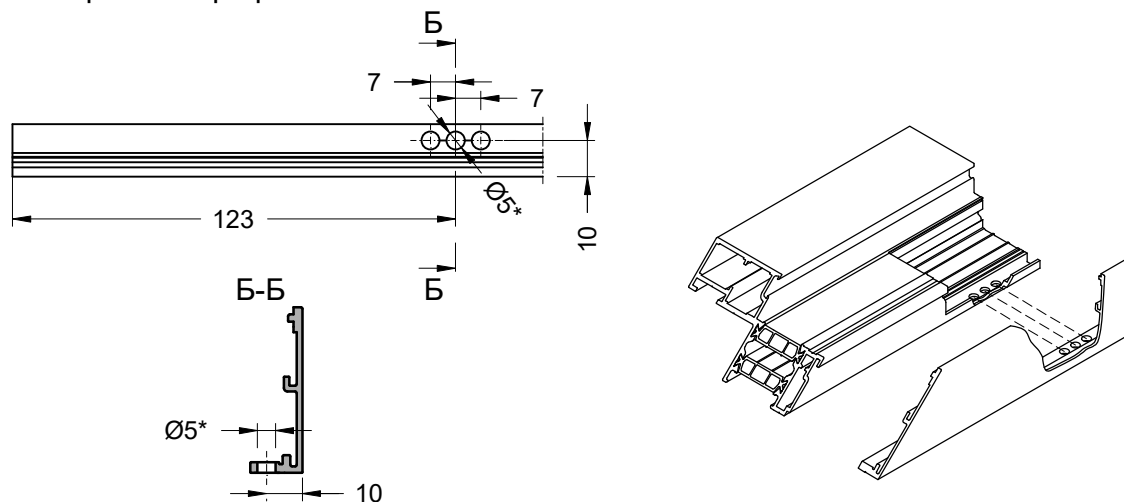

*Отверстия на нижней поверхности створки должны совпадать с отверстиями в штапике.

Приложение к каталогу S90

Обработка отверстий для удаления конденсата, вентиляции фальца и выравнивания давления в створке ALM290202


Обозначения на схеме

ooo Дренажные отверстия C1 Ø5 мм для удаления конденсата из створки.


|| Вентиляционные отверстия C2 Ø5 мм.

FA - наружный размер створки.


Количество отверстий для удаления конденсата и вентиляции - в зависимости от ширины створки:
- для размера FA < 1000 мм - 2 отверстия;
- для размера FA > 1000 мм - с шагом не более 700 мм.

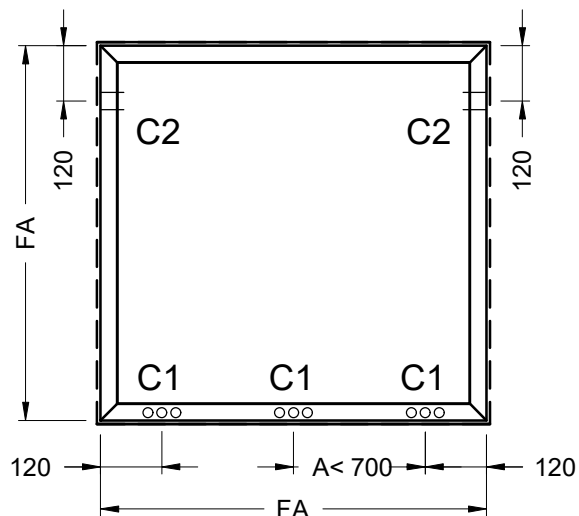

Отверстия в профиле створки ALM290202

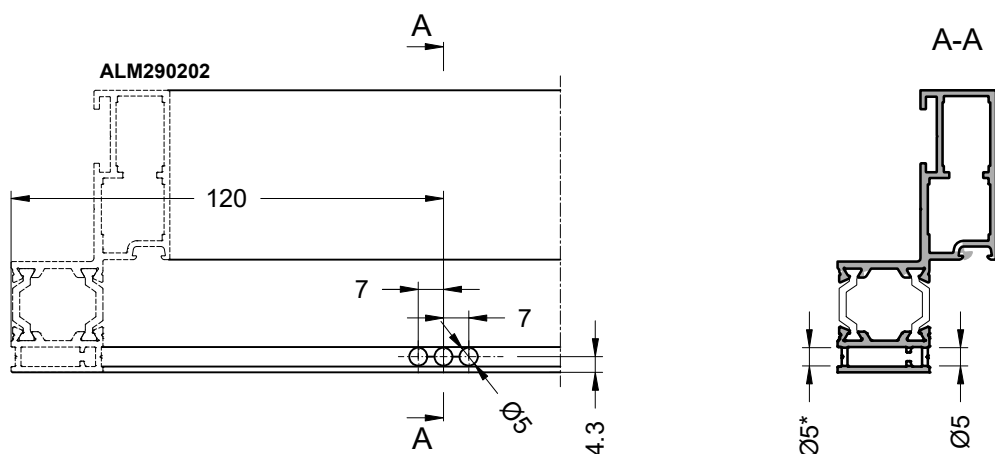

Отверстия в профиле штапика ALM290802

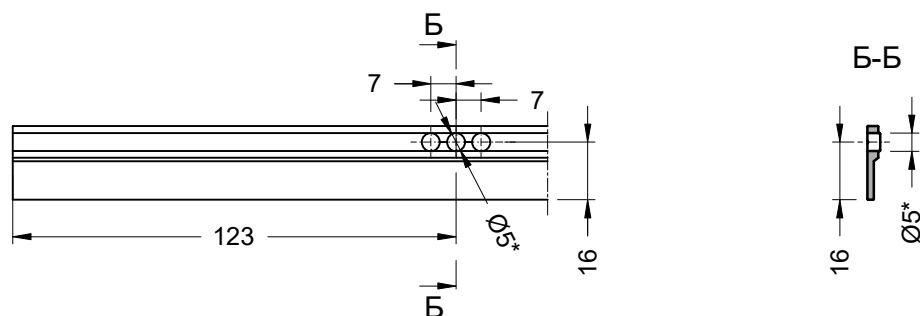

*Отверстия на нижней поверхности створки должны совпадать с отверстиями в штапике.